

NOTAS GERAIS

1. MEDIDAS E ELEVAÇÕES EM CONCRETOS, SÃO INDICADAS EM CONCRETO, DIÂMETROS DAS BARRAS EM MILÍMETROS.
2. ONDE HOUVER DIVERGÊNCIAS ENTRE DTA E ESCALA, PREVALECE O VALOR DAS CORTAS.
3. TODAS AS MEDIDAS DEVERÃO SER CONFORMES AO LOCAL.
4. AS BARRAS DE ARMADURA DEVERÃO SER UTILIZADAS EM CONCRETO COM AGULHAS CONTÍNUAS NO MEXICALHA, Nº-203-002-EST-01 E IDENTIFICAÇÃO COMPLEMENTAR CORRESPONDENTE.
5. A EXECUÇÃO DA ESTRUTURA DEVERÁ SEGUIR ORIENTAÇÕES DAS ABNT.
6. O CONCRETO ESTRUTURAL DEVE ATENDER AS SEGUINTES REQUISITOS:
 - 6.1. $f_{ck} = 35 \text{ MPa}$.
 - 6.2. $f_{ctd} = 2,5 \text{ MPa}$.
 - 6.3. A DENSIDADE MÁXIMA CARACTERÍSTICA DO CONCRETO PRECISO ADEQUADO DEVE SER, NO MÍNIMO, 2400 kg/m^3 .
 - 6.4. A 19. PREVENÇÃO DE FISSURAS NA COMPRESSÃO, CUIDAR PARA QUE NÃO SE OBSERVEN FISSURAS DESENVOLVIDAS EM CONCRETO COM AGULHAS CONTÍNUAS.
 - 6.5. NÃO DEVERÁ SER UTILIZADO ARMADO CONCRETO COM AGULHAS CONTÍNUAS.
 - 6.6. O CONCRETO DEVERÁ SER UTILIZADO EM CONCRETO COM AGULHAS CONTÍNUAS.
 - 6.7. A BARRA DE ARMADURA DEVERÁ SER UTILIZADA EM CONCRETO COM AGULHAS CONTÍNUAS.
7. O CONCRETO DEVERÁ SER UTILIZADO EM CONCRETO COM AGULHAS CONTÍNUAS.
8. A BARRA DE ARMADURA DEVERÁ SER UTILIZADA EM CONCRETO COM AGULHAS CONTÍNUAS.
9. O CONCRETO DEVERÁ SER UTILIZADO EM CONCRETO COM AGULHAS CONTÍNUAS.
10. O CONCRETO DEVERÁ SER UTILIZADO EM CONCRETO COM AGULHAS CONTÍNUAS.
11. O CONCRETO DEVERÁ SER UTILIZADO EM CONCRETO COM AGULHAS CONTÍNUAS.
12. O CONCRETO DEVERÁ SER UTILIZADO EM CONCRETO COM AGULHAS CONTÍNUAS.
13. O CONCRETO DEVERÁ SER UTILIZADO EM CONCRETO COM AGULHAS CONTÍNUAS.
14. O CONCRETO DEVERÁ SER UTILIZADO EM CONCRETO COM AGULHAS CONTÍNUAS.
15. O CONCRETO DEVERÁ SER UTILIZADO EM CONCRETO COM AGULHAS CONTÍNUAS.
16. O CONCRETO DEVERÁ SER UTILIZADO EM CONCRETO COM AGULHAS CONTÍNUAS.
17. O CONCRETO DEVERÁ SER UTILIZADO EM CONCRETO COM AGULHAS CONTÍNUAS.
18. O CONCRETO DEVERÁ SER UTILIZADO EM CONCRETO COM AGULHAS CONTÍNUAS.
19. O CONCRETO DEVERÁ SER UTILIZADO EM CONCRETO COM AGULHAS CONTÍNUAS.
20. O CONCRETO DEVERÁ SER UTILIZADO EM CONCRETO COM AGULHAS CONTÍNUAS.
21. O CONCRETO DEVERÁ SER UTILIZADO EM CONCRETO COM AGULHAS CONTÍNUAS.
22. O CONCRETO DEVERÁ SER UTILIZADO EM CONCRETO COM AGULHAS CONTÍNUAS.
23. O CONCRETO DEVERÁ SER UTILIZADO EM CONCRETO COM AGULHAS CONTÍNUAS.
24. O CONCRETO DEVERÁ SER UTILIZADO EM CONCRETO COM AGULHAS CONTÍNUAS.

LEGENDA

NOMENCLATURA:
S: INEL – SÍMBOLO
2P: INEL – SEGUNDO PAVIMENTO
2P+R: INEL – SEGUNDO PAVIMENTO REBAIXADO
COR: INEL – CORREÇÃO
T: INEL – TOPO

NÃO LIBERADO PARA EXECUÇÃO


LORENCI OLIVEIRA

PROJETO ESTRUTURAL

BLOCO A - CORTE C-C

DE-2023-002-EST-CO-03

PROJETO	21/09/2023	FE	ESTRUTURAL	DE-2023-002-EST-CO-03
COMO CLIENTE				

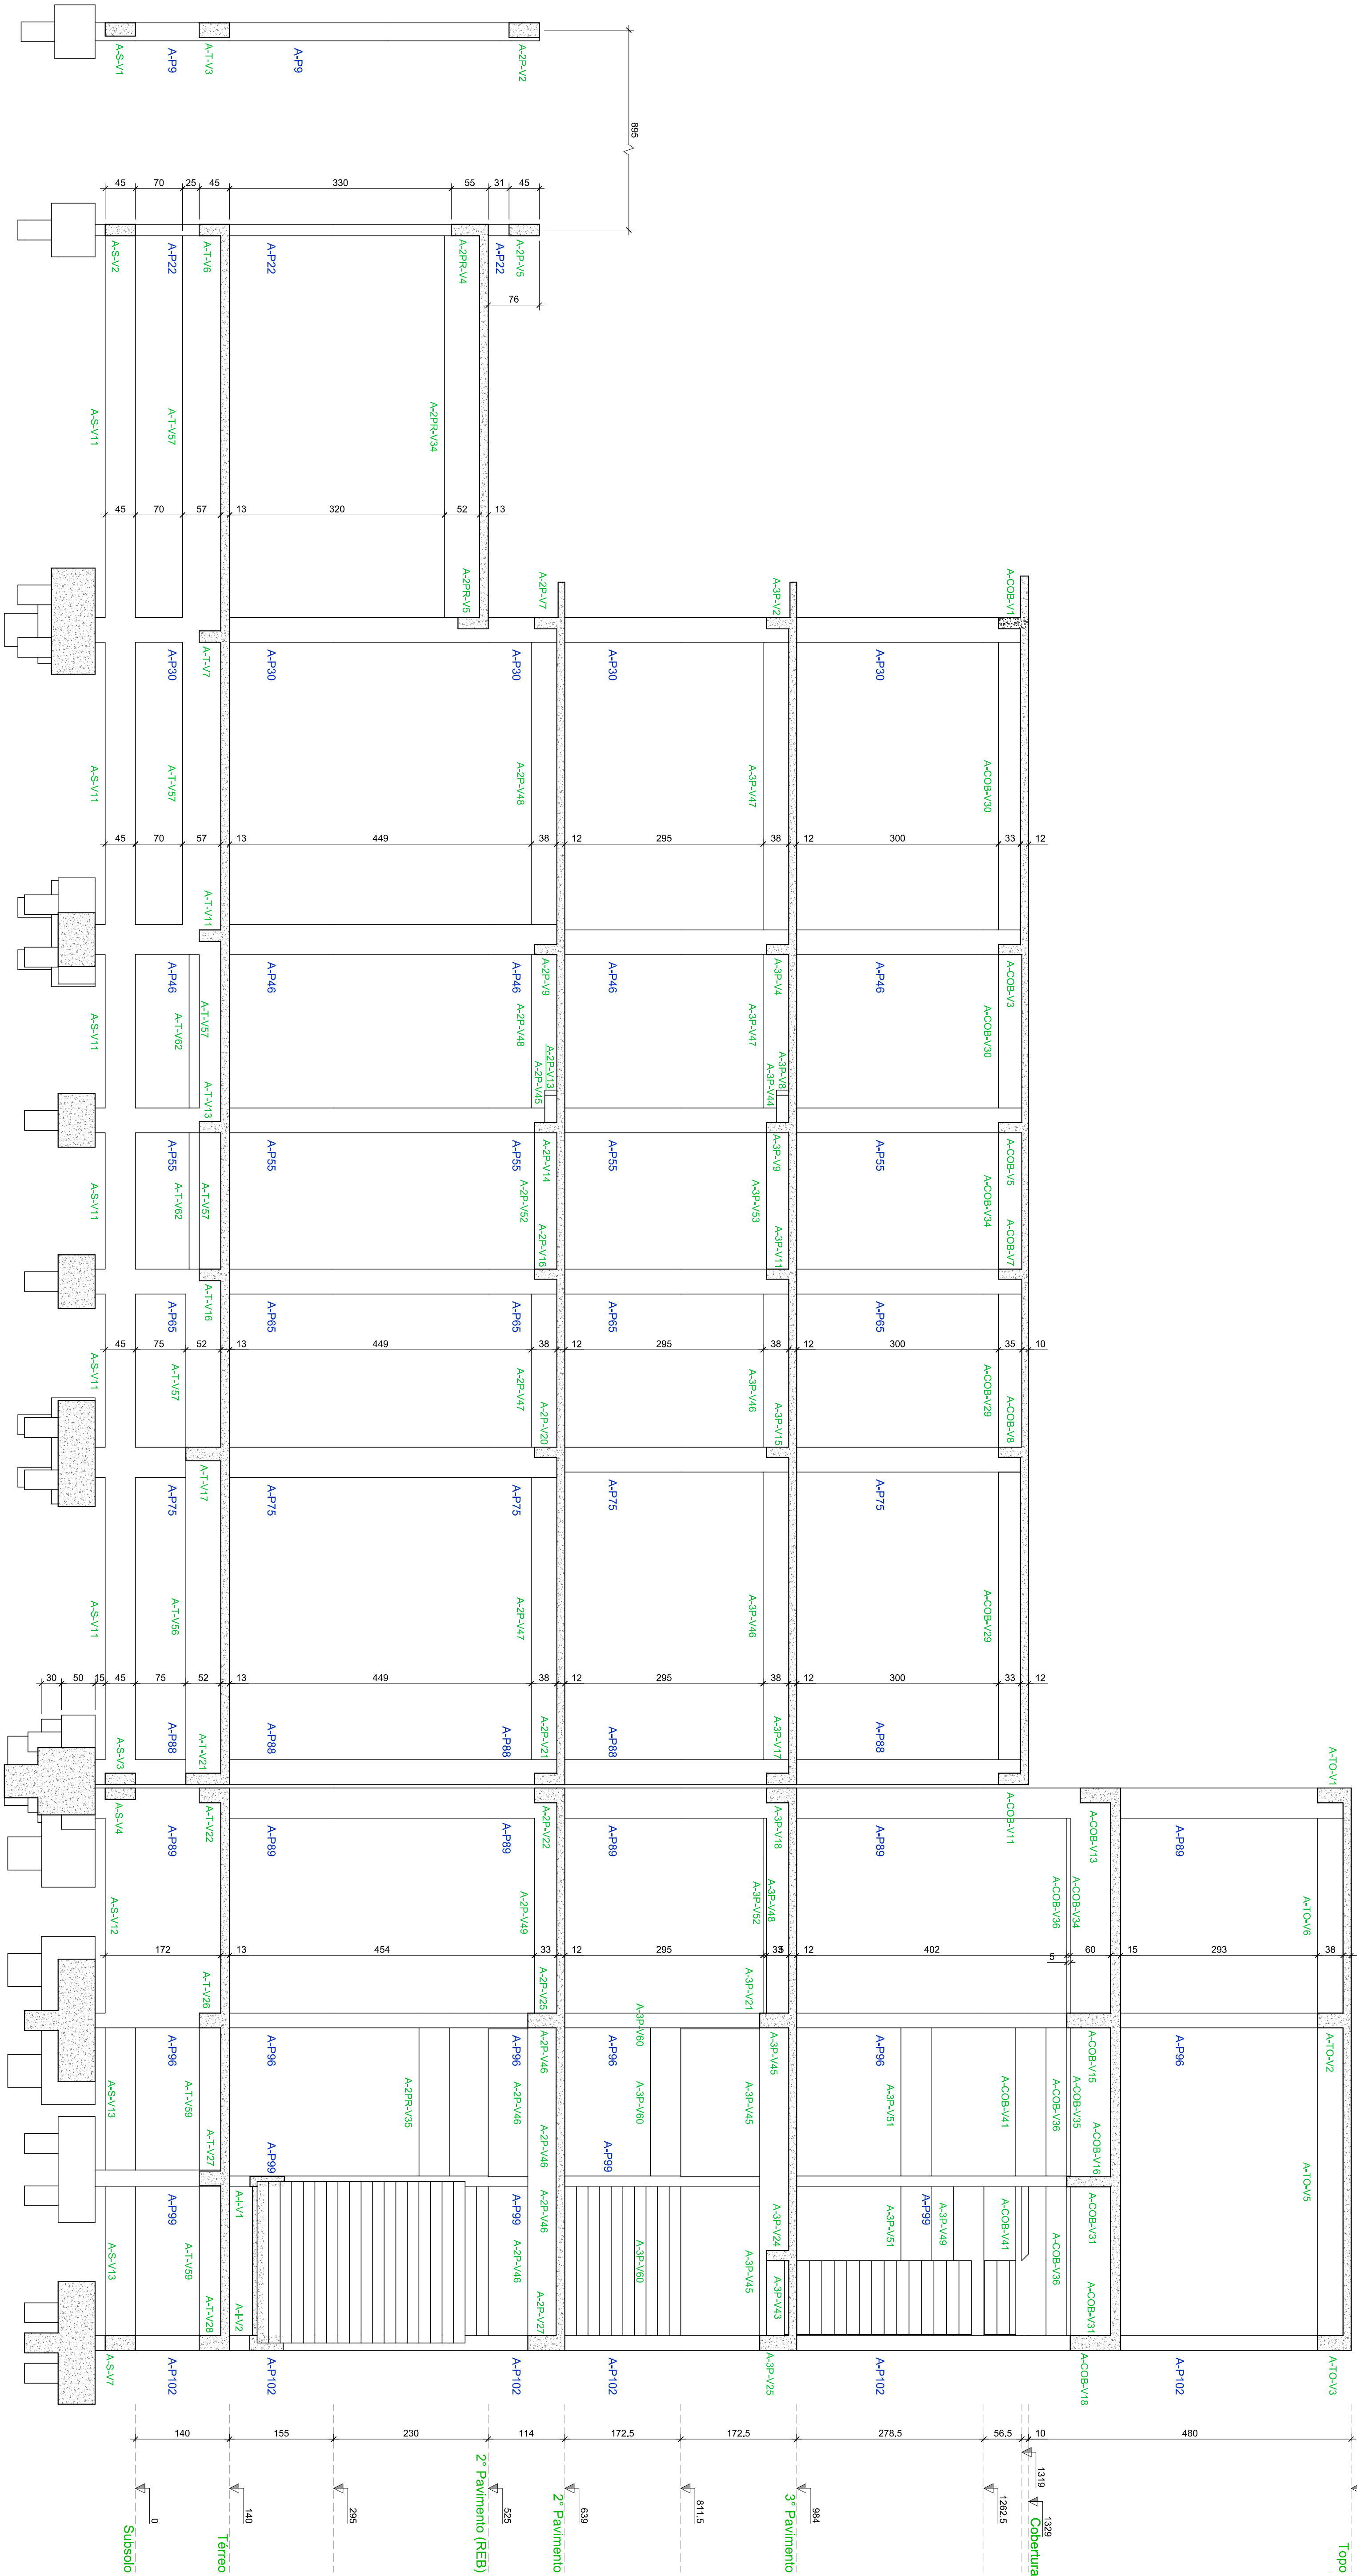

BLOCO A - CORTE C-C

ESCALA 1:50